




Pase

AT Prestige sērijas – 300, 500, 750,
1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000
litru tvertnes apkures sistēmām

AT Prestige sērijas tvertnes shēma

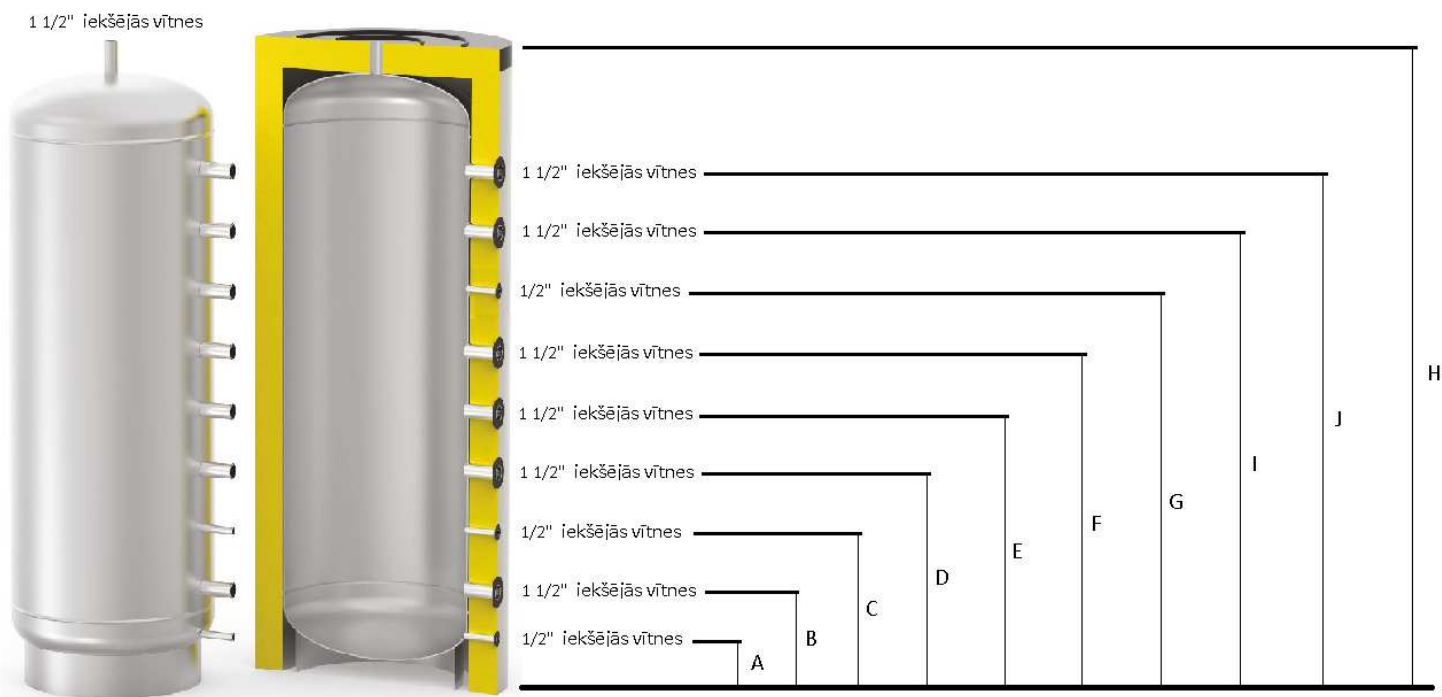

Pielietojanas joma: - Uzsildītā ūdens uzkrāšana un akumulēšana

Izstrādājuma materiāls: - Oglekļa tērauds

Apraksts: - Tvertne paredzēta siltuma, no dažādiem avotiem, akumulēšanai un vairāku avotu apkures sistēmu uzbūvēšanai (t. i., ja Jums vajadzīgs dažu siltuma avotu kopīgs darbs, piemēram, Jūs gribat apvienot cietā kurināmā katla un elektriskā katla vai gāzes katla un malkas katla, vai siltuma sūkņa un cietā kurināmā katla un elektriskā katla darbu un tā tālāk). AT Prestige sērijas tvertne S-TANK uzlabo apkures sistēmas elastīgumu, kalpo kā sistēmas hidrauliskais kontūru sadalītājs. Iespēja realizēt apkures sistēmu slēgumā ar sekojošiem siltuma avotiem:

- Cietā kurināmā katlu
- Biomasas katlu
- Granulu katlu
- Kamīnu ar ūdens apvalku
- Siltuma sūkni
- Gāzes katlu
- Elektrisko katlu

Tvertnes izolācija izgatavota pēc NOFIRE tehnoloģijas no poliestera materiāla ar 70 mm biezumu, kas 100% tiek pakļauts sekundārai pārstrādei (ekoloģiski drošs materiāls), materiālam ir liels siltuma pārejas pretestības koeficients, kā arī augsta ugunsizturības klase B-s2d0 atbilstoši Eiropas prasībām EN 13501.

No ārpusē tvertnes (standarta izpildījumā ar tilpumu līdz 1000 litriem, iekļaujot) aizsargātas ar plastikāta apšuvumu. Tvertnes, kuru tilpums lielāks par 1000 l, aizsargātas ar auduma apšuvumu. Izolāciju krāsu gammu precizējiet pie pārdošanu veicošās puses.

Tvertnes ārējā virsma nokrāsota ar termoizturīgo krāsu, tvertnes iekšējā virsma nav nokrāsota, atbilstoši prasībām - tvertnēm, kas darbojas apkures sistēmā.


Pieejams kā opcija:

- Tvertnes izolācija no elastīga putupoliuretāna ar 70 mm biežumu, bet no ārpuses tās aizsargātas ar auduma apšuvumu.

- Tvertnes iekšējā virsma var būt pārklāta ar cinka sastāvu, lai būtu iespēja uzglabāt karsto tehnisko ūdeni tvertnē.

Parametri		AT - 300	AT - 500	AT - 750	AT - 1000	AT - 1200	AT - 1500	AT - 2000	AT - 3000	AT - 5000
Tilpums	litri	300	500	750	1000	1200	1500	2000	3000	5000
Augstums Poliestera izolācija	H, mm	1545	1565	1535	2035	2010	2360	2110	2220	2851
Diametrs Poliestera izolācija	De, mm	630	780	920	920	1070	1070	1350	1750	1750
Diametrs bez izolācijas	d, mm	500	650	790	790	940	940	1220	1620	1620
Tvertnes izmēri										
A	mm	130	132,5	132,5	132,5	190	190	250	300	300
B	mm	220	225	225	225	315	315	385	435	435
C	mm	375	380	370	445	505	555	575	625	735
D	mm	530	535	515	665	695	795	765	815	1035
E	mm	685	690	660	885	885	1035	955	1005	1335
F	mm	840	845	805	1105	1075	1275	1145	1195	1635
G	mm	995	1000	950	1325	1265	1515	1335	1385	1935
I	mm	1150	1155	1095	1545	1455	1755	1525	1575	2235
J	mm	1305	1310	1240	1765	1645	1995	1715	2110	2535
H	mm	1545	1385	1535	2035	2005	2360	2110	2220	2851
Tvertnes darba spiediens	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Tvertnes pārbaudes spiediens	MPa	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Maksimālā darba temperatūra	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Enerģijas diennakts zudumi	kW	0,24	0,4	0,56	0,81	0,97	1,22	1,62	2,44	4,07
Masa	kg	67	89	105	135	176	202	248	450	600

AT Prestige sērijas tvertnes darba principiālā shēma

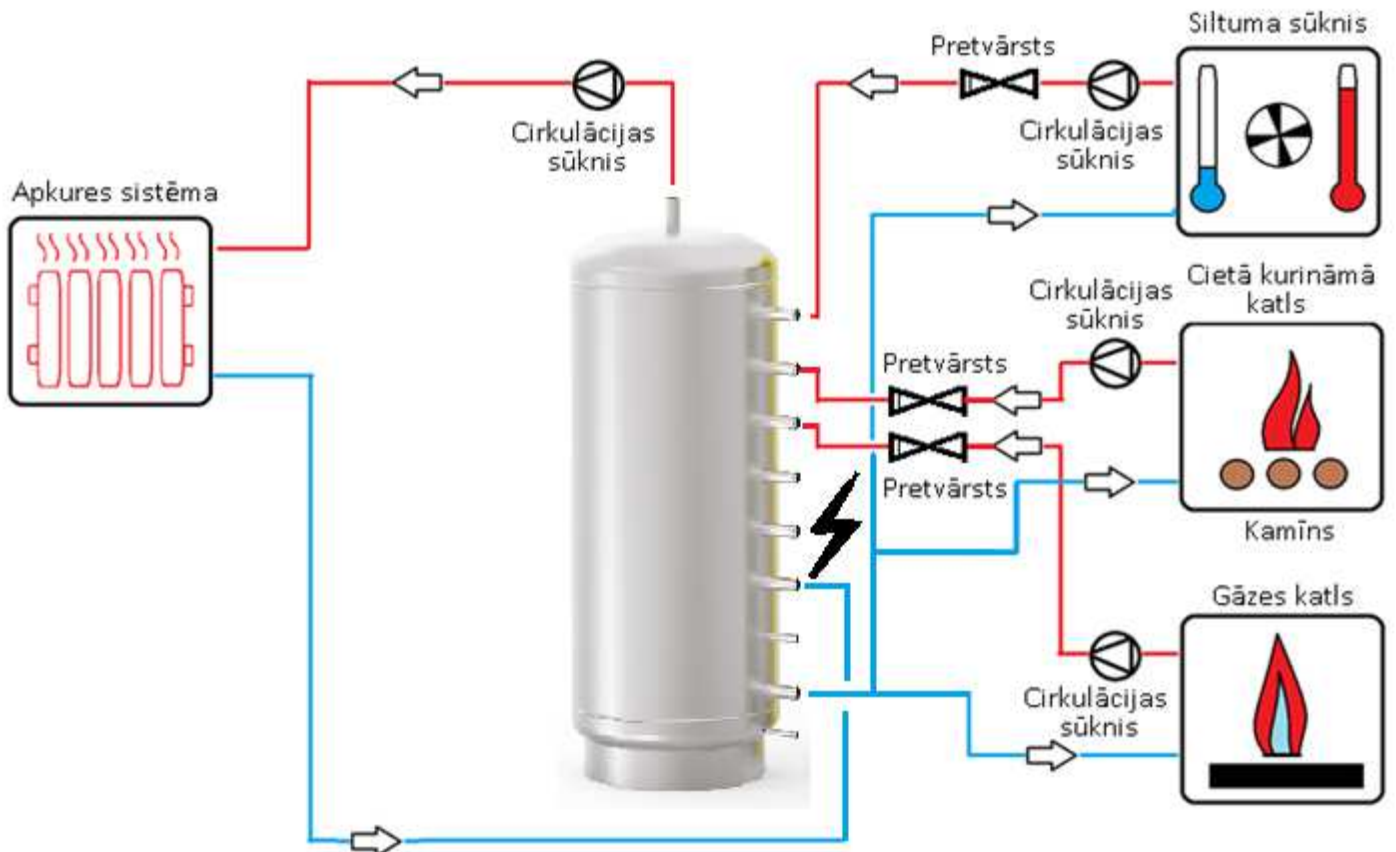

1. Apraksts

1.1. AT Prestige sērijas tvertne paredzēta izmantošanai apkures sistēmās!

1.2. Siltuma akumulējošā tilpne paredzēta darba temperatūrai, izmantojot ūdens un ūdens/glikola, kā arī spirta šķīdumus, no +2 līdz +95 Celsija grādiem.

1.3. Visiem šīs sērijas modeļiem ir sekojošās konstrukcijas īpatnības:

A) Tvertnes izgatavotas no augstas kvalitātes izturīgā tērauda un pēc savas konstrukcijas ir paredzētas daudzgadīgai ekspluatācijai.

B) Tvertnes ārējā puse nokrāsota ar termoizturīgo krāsu, kas spēj izturēt temperatūras dinamiskās izmaiņas.

C) Tvertnes apakšējais balsts izgatavots pēc gredzenveida balsta principa, kas ļauj vienmērīgi sadalīt tvertnes svaru uz grīdas virsmu, un nodrošināt stabilitāti.

D) Visas tvertnes aprīkotas ar pievadošiem un novadošiem štuceriem, kuri izgatavoti no bezšuvju, ļoti biezu sienu, caurules.

2. Izvietošana un montāža

2.1. Tvertnes uzstādīšanas vieta jāizvēlas tā, lai pasargātu to no triecieniem, ražošanas vibrācijas, atmosfēras nokrišņu iedarbības (tiek uzstādīta tikai telpu iekšienē). Jebkurš trieciens vai mehāniskā iedarbība var veicināt siltumizolējošā materiāla bojājumu, kā arī hermētiskuma bojājumu, un rezultātā, tvertnes iziešanu no ierindas!

2.2. Tvertnes montāžu veic kvalificētie speciālisti un personas, kurām ir darbu, kuri saistīti ar apkures sistēmu ierīkošanu, izpildīšanas atestāts vai licence!

2.3. Tvertnei nav jābūt izvietotai atklātās uguns ciešā tuvumā, nav jāpieskaras paša katla izolācijai; ierīkošanas organizācijai jānodrošina ugunsdrošības normu ievērošana ekspluatācijas laikā!

3. Tvertnes izvēle

3.1. Tvertnes izvēle notiek individuāli pēc apkures sistēmas parametriem, vai atbilstoši projekta dokumentācijai.

3.2. Ražotājs saglabā tehnisko izmaiņu tiesības atbilstoši TN.

4. Garantijas saistības

4.1. Izgatavotājs garantē AT Prestige sērijas akumulācijas tilpņu S-TANK atbilstību drošības prasībām, ar nosacījumu, ja patērētājs ievēroja transportēšanas, uzglabāšanas, montāžas un ekspluatācijas noteikumus. Garantijas termiņš – 2 gadi kopš pārdošanas datuma.

4.2. Garantija izplatās uz visiem defektiem, kuri rodas izgatavotāju uzņēmuma vainas dēļ.

4.3. Garantija neizplatās uz defektiem, kuri radās patērētāja vainas dēļ, ierīkošanas un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanas rezultātā, kā arī tad, ja ir mehāniskie bojājumi.

4.4. Gadījums būs atzīts par negarantijas, ja:

- apkures sistēma, izmantojot tvertni, bija piepildīta nevis ar destilētā ūdens šķīdumu vai ar speciāli apkures sistēmu piepildīšanai sagatavoto šķīdumu (tvertnēm, kuras ir paredzētas apkures sistēmām).
- apkures sistēma netika zemēta (tas ir nepieciešams, lai novērstu parazitējošo (klejojošo) strāvu ietekmi uz metālu, un kā rezultāts – korozijas paātrināšana).
- izmantojot tvertni apkures sistēmās ar gaisa esamību tīklā (tvertnēm, kuras paredzētas apkures sistēmām).
- gadījumā, ja tvertne tika izmantota apkures sistēmā, kura nav aprīkota ar atbilstošu drošības grupu, lai noņemtu pārspiedienu.
- tvertni izmantoja agresīvās vidēs
- nekvalitatīvā montāža
- slēgtajā apkures sistēmā nav uzstādīta izplešanās tvertne, vajadzīgais tilpums (10% no sistēmas tilpuma)

Tehniskās kontroles nodaļa

Defektu kvalitātes kontroli izpildīja TKN speciālists – M. Gubskis

Izstrādājums bez sēriju numerācijas.

Pārdošanas datums _____

Pārdevēja paraksts _____

Tirgojošās organizācijas nosaukums un adrese _____

Zīmoga vieta.

Izgatavotājumņēmums: KSIA „S-TANK”, BR, Minskas apgabals,

Voložinskij rajons, p. c. Ivenec, 17. septembra iela, m. 72 V